
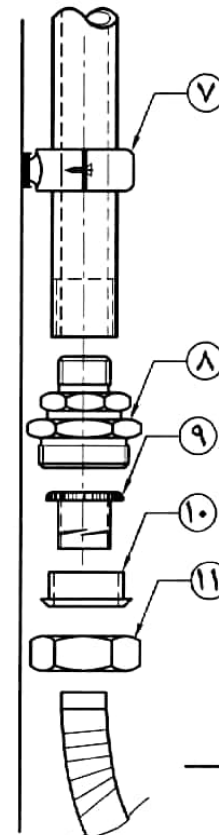



شناسه برگ: E-01-07

نام فایل: E-01.DWG

عنوان: استفاده از لوله قابل انعطاف در برق رسانی به تجهیزات دارای لرزش

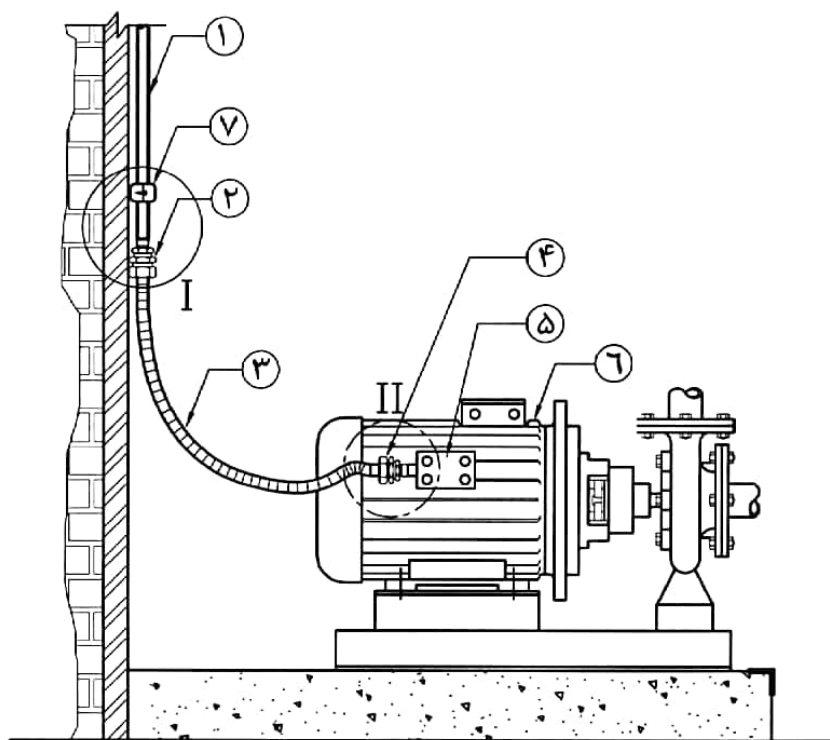

جزئیات I

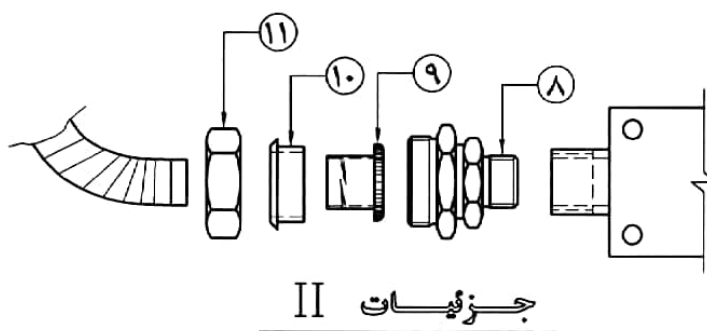

جزئیات II

توضیحات:

۱- طول لوله قابل انعطاف نباید از ۳۰ سانتیمتر تجاوز نماید.

شماره	شرح
۱	لوله فولادی
۲	رابط لوله فولادی و لوله قابل انعطاف
۳	لوله قابل انعطاف (Max 30Cm)
۴	رابط لوله قابل انعطاف و جعبه موتور
۵	جعبه ترمینال الکتر و موتور
۶	الکتر و موتور
۷	بست لوله
۸	مهره ماسوره
۹	مغزی لوله قابل انعطاف
۱۰	حلته پی.وی.سی لوله قابل انعطاف
۱۱	مهره