PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

دودکش به قطر ۱۵ سانتی متر تا ارتفاع یک متر از سط بام اجرا گردد.

دودکش به قطر ۱۵ سانتی متر تا ارتفاع یک متر از سط بام اجرا گردد.

پکیج 24000 کیلو کالری بر ساعت

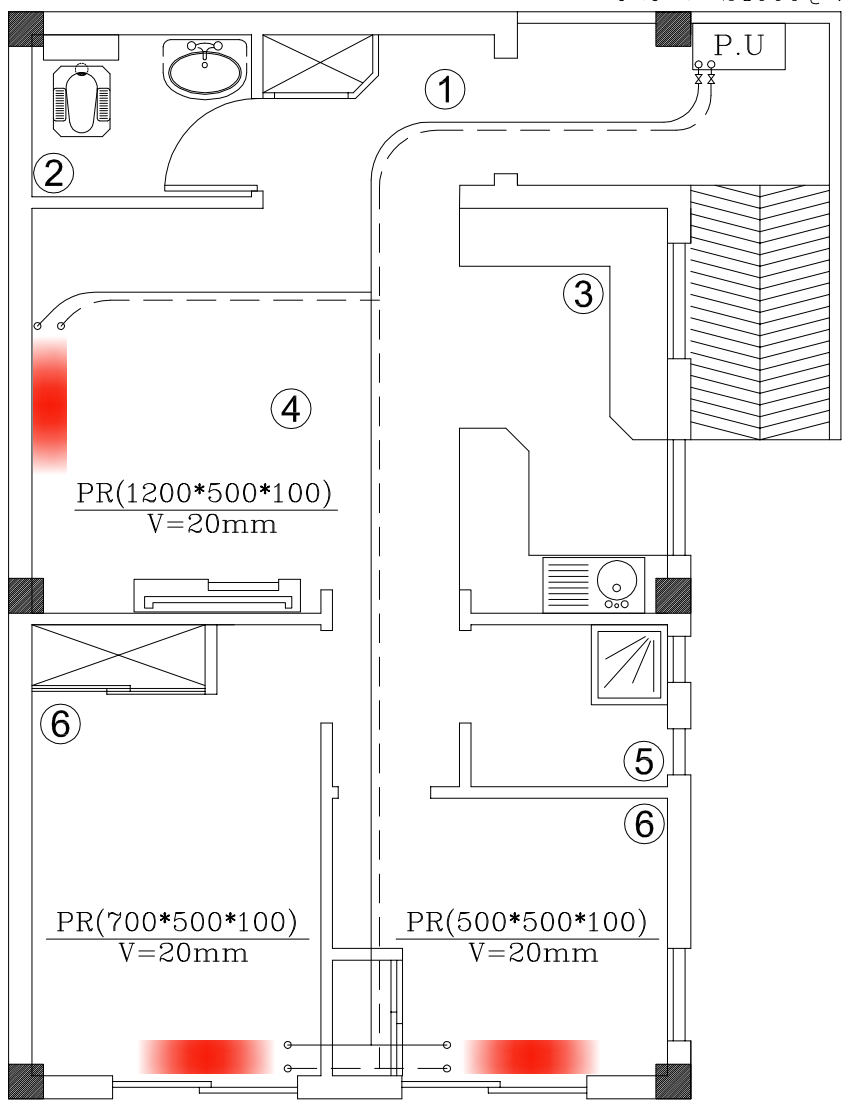

کلیه رادیاتورها از نوع پنلی استاندارد تولید داخلی می باشد .

کلیه لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش از نوع پنج لایه میباشد

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند

وزارت آموزش وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING I.R.IRAN

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

ISO 9001:2000

توضیحات

توجه:

الف- کلیه نقشه ها قبل ازاجراباید توسط ناظرنوسازی وپیمانکار به دقت مطالعه شودودرصورت عدم هماهنگی به دفترفنی منعکس گردد.

ب- درصورت کمبودجزئیات ومشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمراجعه شود.

ج-کلیه حقوق مادی ومعنوی این نقشه ها متعلق به سازمان نوسازی مدارس کشورمی باشدوهرگونه کپی،تکثیروتغییربدون مجوزرسمی ازسازمان پیگردقانونی دارد.

REV.	تغییر:	Dis.	شرح:	Con.	کنترل:	DATE	تاریخ:	Appr.	تصویب:	DATE	تاریخ:
2											
1											
						Sign	امضا:			Sign	امضا:

عنوان پروژه:
سرایداری ۵۶متری
PROJECT TITLE:
پلان‌لوله کشی شوفاژ

PROJECT MANAGER CODE:	کدمدیرپروژه:
DESIGNED BY: طراح: ب. حاجی زاده	مقیاس: ۱:۱۰۰
ASSISTANTS BY: همکاران طرح:	SC: 1.100
DRAW BY: ترسیم: ب. حاجی زاده	واحد:متریک
CHECKED BY: کنترل:	UNIT: SI
APPROVED BY:	تصویب:
SIGNATURE:	امضا:
DATE:	تاریخ:
PROJECT NO: 95065 شماره پروژه:	تعدادکل نقشه‌ها: TOTAL SHEET:
ARRANGE NO: شماره ردیف:	
رشته: تبدیل معمول DWG.NO: 001 شماره نقشه:	شماره CD: CD. NO :
OFFICE STAMP: مهر دفتر:	SIGN GROUP RESPONSIBLE: امضاءمسئول گروه: / SIGN DESIGNER: امضاءطراح:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT