


**SECTION a-a**

**SC 1.10**

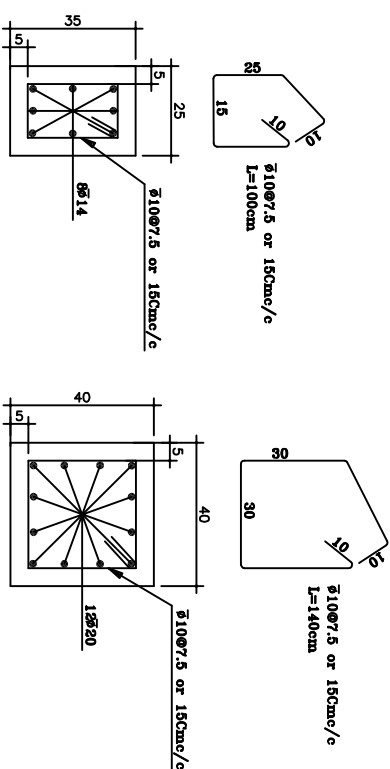


**SECTION b-b**

**SC 1.10**

پیلان تیپ بندی ستونهای رتر از -0.40

**SC 1.25**

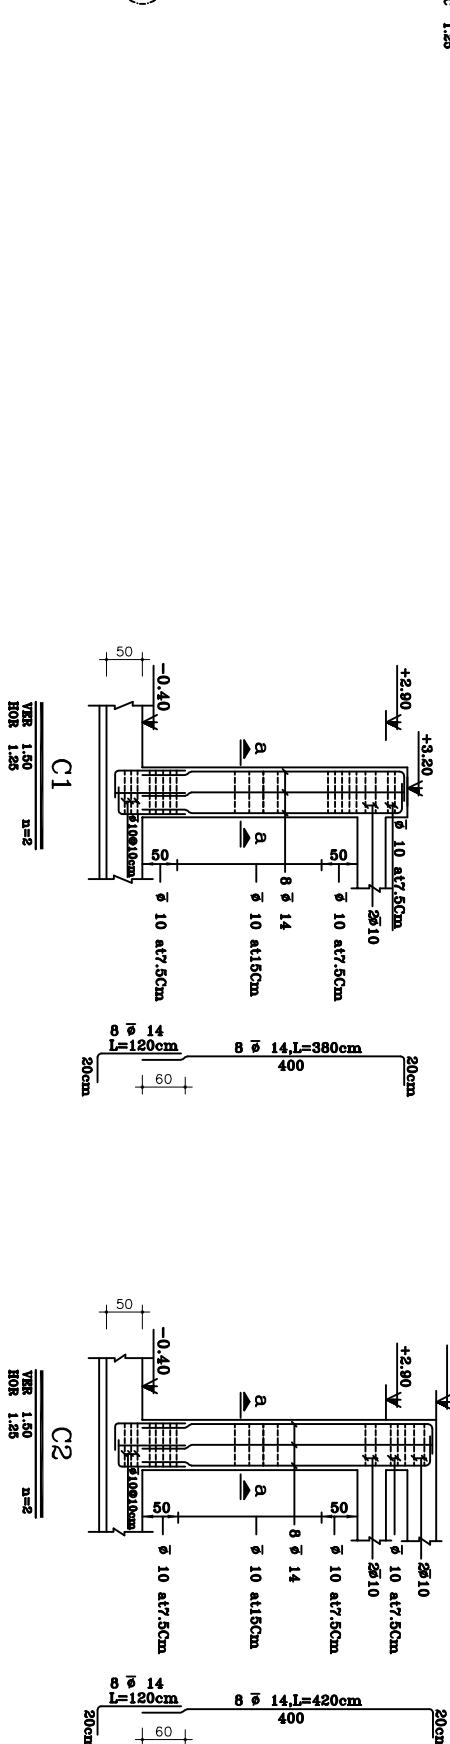

٥٠

الف- کلیه نقشه ها قبل از اجرا باید توسط ناظر برآورداری و پس از اتمام کار در وقت مطالعه شود و در صورت عدم هماهنگی به دفتر فنی مکتبی گردد.

ب- در صورت گسریست مجاری و تجهیزات و مشکلات فنی به نظر سببات سازان مدیریت وروپناه رویی گذر میانه شود.

ج- کلیه جدول های مدفونی در این نقشه ها مطابق با سبب سازان می باشد اما در صورت گسریست یا عدم هماهنگی با ناظر فنی و سبب سازان معذور سبب سازان باید پیگیر رفع نقایص باشد.

[illegible]