


کلیه لوله های روکار و منابع آب و انبساط میبایست با عایق ۲ سانتی آیرو فلکس فولدار عایق پیچی شوند.

نصب سیستم اعلام نشت گاز و متوکسید و قطع شیر گاز در ساختمان الزامیست.


نصب یک عدد کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلوئی و یک عدد کپسول CO_2 برای موتورخانه الزامیست.

نصب شیر قطع خودکار گاز هنگام زلزله در مسیرلوله اصلی گاز الزامیست.

نصب سیستم کنترل هوشمند جهت بهینه سازی مصرف سوخت الزامیست.

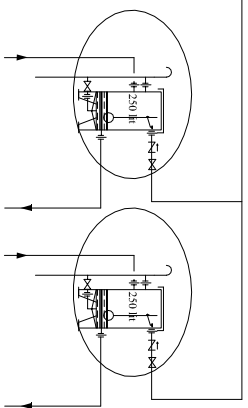

به سمت موتورخانه

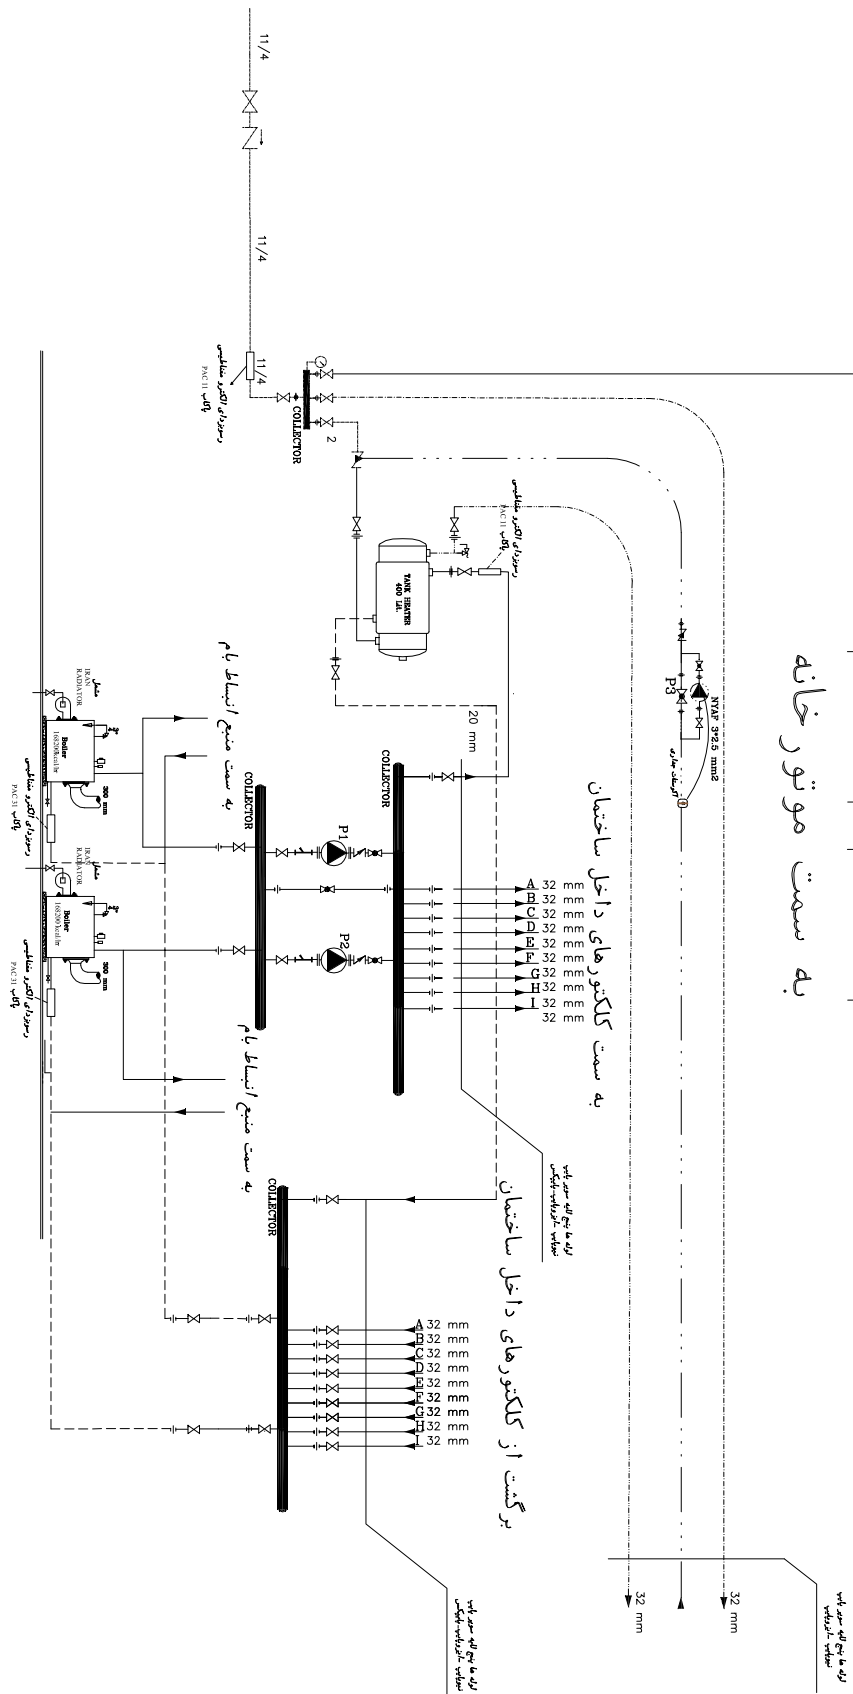


١٠٠

وزارت آموزش و پرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان مدارس متوسطه و دبیرستانها
RENOVATION, DEVELOPMENT AND
EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نو سازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE



راهنمای نقشه

PROJECT TITLE: عنوان نقشه :

DRAWING TITLE: کد پروژه :

PROJECT MANAGER CODE: مدیر پروژه :

DESIGNED BY: طراحی کننده : معماری: ۱۰۰۰

DRAW BY: طراحی کننده : SC: 1,100

CHECKED BY: تایید کننده : واحد متریک

APPROVED BY: تایید کننده : UNIT: SI

SIGNATURE: امضاء :

DATE: تاریخ تصویب : تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

PROJECT NO: ۸۳۳۸ شماره پروژه:

ARRANGE NO: شماره نقشه:

شماره نقشه: **CD**

شماره نقشه: **CD NO :**

OFFICE STAMP: مهر دفتر :

SIGN GROUP RESPONSIBLE: امضاء مسئول گروه :

SIGN DESIGNER: امضاء طراح :