

نصب سیستم اعلام نشت گاز و منو اکسید و قطع شیر گاز در ساختمان الزامیست.

مذکور در صورت عدم وجود اولاد کسی گاز شهری از مشخصات منشاءهای گاز قبلی و منبع مذکور استفاده شود.

سختی گیر با توجه به سختی آب منطقه تعیین میشود.


نفسب سختی گیر مغناطیسی با ظرفیت مناسب در مسیر آب ورودی به سیستم الزامیست.

اگر روز فن موتورخانه با مشعل اینترنت لک شود

کلبه لوله های روکار و منابع آب و انبساط میبایست با عایق ۳ سانتی آبرو فلکس فویلدار عایق پیچی شوند.



کپسول آتش نشانی

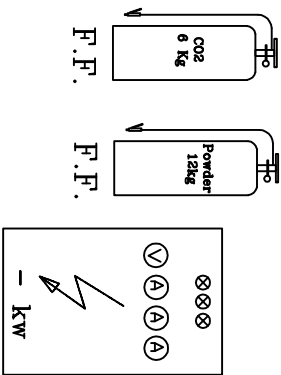

BOILER SCHEDULE

NO.	CAP.		MODEL	REMARKS SIMILAR TO MODEL
	KCAL/H			
2	202100		S400-8	CHAUFFAGEHAR

BURNER SCHEDULE

<i>NO.</i>	<i>OUTPUT(KCAL/HR)</i> <i>MIN. MAX.</i>	<i>ELECT.</i> <i>SUPPLY</i>	<i>MOTOR</i>	<i>MODEL</i>	<i>REMARKS</i>
2	52,000-225,000	220-1-50	240W	JGN 80/2	IRAN RADIATOR

PUMPS SCHEDULE

NAME	STAND BY	GPM	HEAD ft	HP	V- ϕ -CY	MODEL	
P-1,2	P2	100	27	245W	220-1-50	A7 2"	بی سنان
P-3	-	25	5.5	80W	220-1-50	S100 1"	بی سنان
P-4	-	16	14	750W	220-1-50	CAM100	PENTAX

OPEN EXPANSION TANK

<i>EXP. T. NO.</i>	<i>CAP. LITS</i>	<i>THICKNESS</i>	<i>MAX PRESSUR</i>	<i>MAX TEMP</i>	<i>Manu. Comp.</i>
2	300		10 BAR	90C	<i>CALVANIZE</i>

TANK HEATER

NO.	CAP. LITS/Hr	Model	THICKNESS		Weight
			IN. mm	OUT mm	
1	500	GALVANIZE	4	2.5	

با حفظ مسئولیت مستقیم طراح کلیات

نقشه برای تشکیل پرونده مورد تایید میبایست

یک برگ از برگ تعداد کل نقشه های این پروژه

این نقشه و مشخصات مندرج در آن منحصرأ جهت اجرا در پروژه به قرار داد و سایت به شماره که

در حال احداث می باشد. قابل استفاده بوده و هر گونه استفاده در

خیر از پروژہ مذکور فاقد اعتبار می باشد.

معاونت فنی اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

I.R. IRAN


سازمان بنیاد توسعه و تجهیز مدارس کشور
RENOVATION, DEVELOPMENT AND



EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE



والعنبر